



Afgørelse om krydsning af vandløbene Tudbæk, Borre Å, Gråsig Grøft, Tilløb til Hesselbæk og Tilløb Vandløb Ormstrup med 60 kV elkabel

Postadresse:

Favrskov Kommune
Vand og Natur
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 10 10

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

27. marts 2026

Vandløb: Tudbæk (privat vandløb)
Borre Å (privat vandløb)
Gråsig Grøft (privat vandløb)
Tilløb til Hesselbæk (privat vandløb)
Tilløb Vandløb Ormstrup (privat vandløb) – Grænsevandløb m. Viborg

Projekt: Krydsning af vandløb med elkabel 60 kV

Sagsbehandler:

Emma Rose Bording Michaels
Tlf. 24 21 04 11
erbm@favrskov.dk

Matr.nr.: 17a Nøddelund By, Gullev (Viborg) – 6c Nøddelund By, Gullev –
10b Borre By, Vejerslev – 1d Borre By, Vejerslev –
7m Borre By, Vejerslev – 7g Borre By, Vejerslev –
1h Borre By, Vejerslev – 16a Vejerslev By, Vejerslev –
16d Vejerslev By, Vejerslev – 10d Vejerslev By, Vejerslev –
9e Grølsted By, Skorup

Sagsnr.
2025-08120

Dokumentnr.
26258191

Grundejere: Borrevej 24, 8850 Bjerringbro,
Bakkevej 7, 8850 Bjerringbro,
Boskovvej 8, 8850 Bjerringbro,
Vestergårdsvej 35, 8850 Bjerringbro,
Baunegårdsvej 7, 8881 Thorsø,
Boballevej 2, 8850 Bjerringbro,
Boskovvej 6, 8881 Thorsø,
Snuhøjvej 10B, 8881 Thorsø,
Tingvejen 18, 8883 Gjern,
Bakkevej 11, 8850 Bjerringbro.

Ansøger: Nanna Vinther Poulsen fra Geopartner Landinspektører A/S, Trigevej 20, 8382 Hinnerup på vegne af Elnetselskabet N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N.

Afgørelse

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse vandløbene Tudbæk, Borre Å, Hesselbæk og Tilløb Vandløb Ormstrup med et 60 kV elkabel i henhold til vandløbslovens¹ § 47 samt §§ 9 og 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Resume

¹ LBK nr. 1217 af 25. november 2019

² BEK nr. 834 af 27. juni 2016



Krydsningerne af Tudbæk, Borre Å, Hesselbæk og Tilløb Vandløb Ormstrup vil foregå med styret underboring. Under alle krydsninger vil kablet lægges minimum 1,5 m under vandløbenes faste bund. Det forventes derfor at der ikke vil ske påvirkning af vandløbene.

Afgørelsens grundlag

- Ansøgning modtaget d. 29. oktober 2025.
- Supplerende oplysninger fra ansøger sendt pr. mail:
 - 11.11.2025 – Shape-filer (oprindeligt tracé)
 - 29.01.2026 – Oplysning om ændret tracé
 - 03.02.2026 – Endelige shape-filer + supplerende oplysninger + Lodsejererklæring
 - 25.02.2026 – Oversigtskort + beredskabsplan + Additivliste
 - 02.03.2026 – Supplerende oplysninger + korrespondance om additiver
 - 04.03.2026 – Supplerende oplysninger
 - 05.03.2026 – Lodsejererklæringer

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse, supplerende oplysninger samt på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- Ansøger skal melde dato for opstart af projektet med 7 dages varsel til Favrskov Kommune, samtidig opgives telefonnr. på kontaktperson.
- Favrskov Kommune skal kontaktes, når arbejdet er afsluttet for hver af krydsningerne.
- Hvis behov for grundvandssænkning opstår, skal Favrskov Kommune kontaktes inden grundvandssænkning kan påbegyndes, da dette kan kræve særskilt tilladelse.
- Start og sluthuller for boregruber ved samtlige krydsninger, skal overholde 2-m bræmmen jf. vandløbslovens § 69³ (Se Bilag 1 for beregning af 2-meter bræmmer langs vandløb).
- Krydsning af vandløb via styret underboring skal minimum 1,5 m under vandløbets faktiske eller regulativmæssige bund afhængigt af, hvilken der er dybest.
- Krydsningen af vandløb skal markeres med pæle på begge sider af vandløbet.
- Ledningsejer skal registrere ledningen i LER.
- Hvis dræn træffes på tracéet, skal disses funktion opretholdes. Bliver drænene ødelagte under anlægsarbejdet, skal det meldes til Favrskov Kommune og drænenes funktion skal reetableres.
- Terrænet skal straks efter underboringen af ledningen reetableres til det oprindelige.
- Alle udgifter ved ledningens nedlæggelse og fremtidige vedligeholdelse er kommunerne uvedkommende.
- Ved evt. vedligeholdelse, reparation, regulering eller lignende af vandløbet, skal ansøger sørge for, at ledningen ikke er til hinder for adgang, evt. ved at flytte ledningen.
- Arbejdsmaterialer - herunder evt. vand anvendt til arbejdet - skal opsamles og bortskaffes.
- Der må ikke indhentes vand fra vandløb til projektets udførelse.

³ LBKG 25. november 2019 nr. 1217



Vilkår for beredskabsplan

- Beredskabsplanen for styret underboring under vandløbene fremsendes til Favrskov Kommune senest 14 dage før arbejdet er planlagt til at begynde.
- Beredskabsplanen skal godkendes af Favrskov Kommune før arbejdet med styret underboring kan påbegyndes.
- Alle medarbejdere, der tager del i arbejdet med styret underboring, skal være bekendt med indholdet af beredskabsplanen og kunne reagere efter denne.
- Beredskabsplanen skal være synlig og læsbar på alle arbejdsarealer ved evt. at hænge denne op på en tavle.

Vilkår for additiver og boremudder

- Liste over additiver til boremudder, der kan forefindes på arbejdsarealerne, skal fremsendes til Favrskov Kommune senest 14 dage, før arbejdet er planlagt til at begynde.
- Listen over additiver skal godkendes af Favrskov Kommune før arbejdet med styret underboring kan påbegyndes.
- Ved brug af boremudder skal der redegøres for opsamling af boremudder efter endt boring.
- Anvendelsen af boremudder forudsætter, at det overskydende boremudder bortskaffes efter gældende regler.

Placering af krydsningerne

Krydsningerne af vandløb indgår som en del af Elnetselskabet N1's projekt om at etablere en ca. 16 km lang 60 kV kabelforbindelse mellem højspændingsstation Tange (TAN) ved Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro og højspændingsstation Thorsø (THO) ved Søndergade 13A, 8881 Thorsø.

I dag forbindes de to højspændingsstationer af en luftledning. Denne træmastelinje er fra 1948, hvilket betyder, at linjen står for en renovering inden for de nærmeste år. Kabellægningen vil derfor medføre, at luftledningen ikke behøver en renovering. Yderligere vil kabellægningen øge forsyningssikkerheden. Derudover skal elledningen mellem de to højspændingsstationer forstærkes, så effekten fra en kommende solpark kan optages og distribueres i nettet.


Følgende vandløb krydses undervejs på tracéet. Nummereringen, der anvendes referer til vedlagte oversigtskort (Bilag 3 og Bilag 4). Den 5. Krydsning, Futting Bæk, ligger uden for Favrskov Kommunes grænse og inden for Silkeborg Kommune og der gives derfor tilladelse til denne i særskilt afgørelse fra Silkeborg Kommune.

- 1. Krydsning:**
Tilløb Vandløb Ormstrup (gennemløbende den §3-beskyttede mose) – matr.nr 1d Borre By, Vejerslev til 17a Nøddelund by, Gullev (Figur 1).
- 2. Krydsning:**
Tilløb til Hesselbæk - matr.nr. 7m til 1d Borre By, Vejerslev (Figur 1).
- 3. Krydsning:**
Borre Å inkl. Gråsig Grøft - matr.nr. 16d Vejerslev By, Vejerslev til 7g Borre By, Vejerslev (Figur 2).
- 4. Krydsning:**
Tudbæk, matr.nr. 9e Grølsted By, Skorup til 10d Vejerslev By, Vejerslev (Figur 3).
- 5. Krydsning:**
Futting Bæk – vandløbet ligger i Silkeborg Kommune og tilladelse gives særskilt til denne krydsning fra Silkeborg Kommune (se evt. bilag 4 for geografisk placering).




6. Krydsning:


Grølsted Bæk, matr.nr. 2a Futting By, Thorsø til 2i Grølsted By, Skorup – vandløbet ligger i kommuneskel mellem Silkeborg og Favrskov Kommuner og behandles i særskilt afgørelse lavet i samarbejde med Silkeborg Kommune (Figur 4).

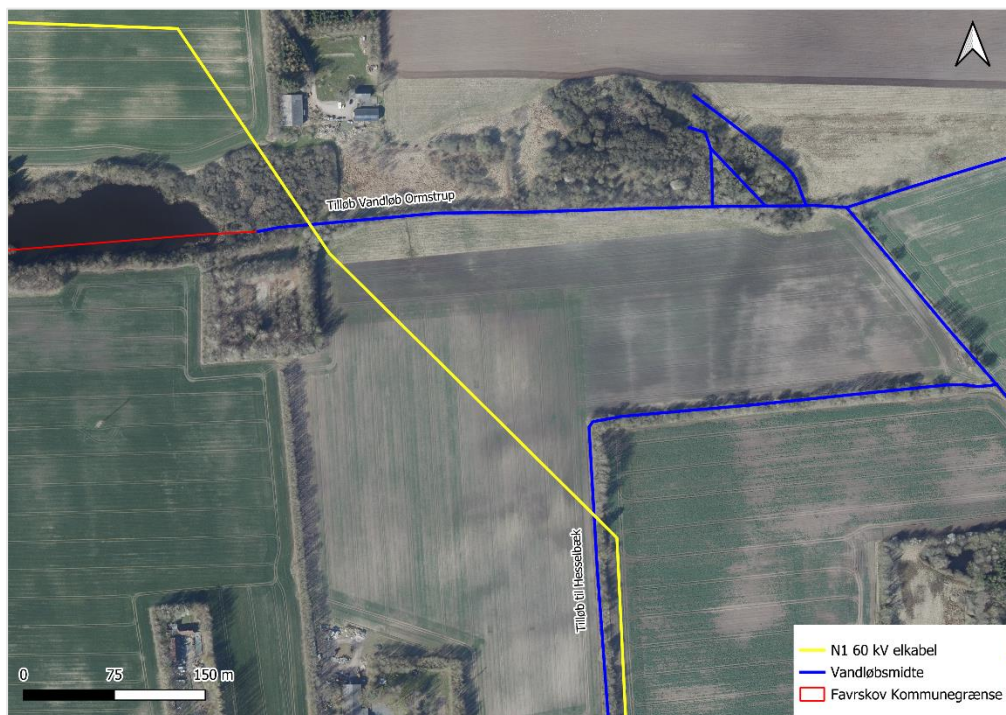

Figur 2: Kabeltracéets krydsning af hhv. Tilløb Vandløb Ormstrup (grænsevandløb til Viborg Kommune) og Tilløb til Hesselbæk.

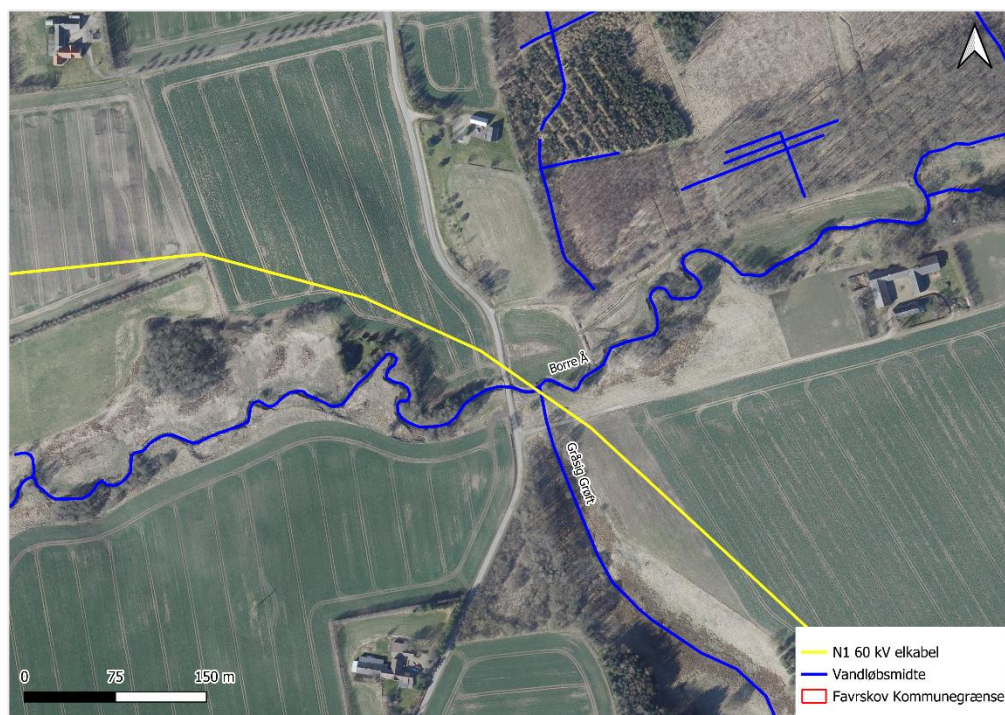

Figur 1: Kabeltracéets krydsning af Borre Å og Gråsig Grøft. Vandløbet krydses ca. ved tilløbet af Gråsig Grøft til Borre Å.

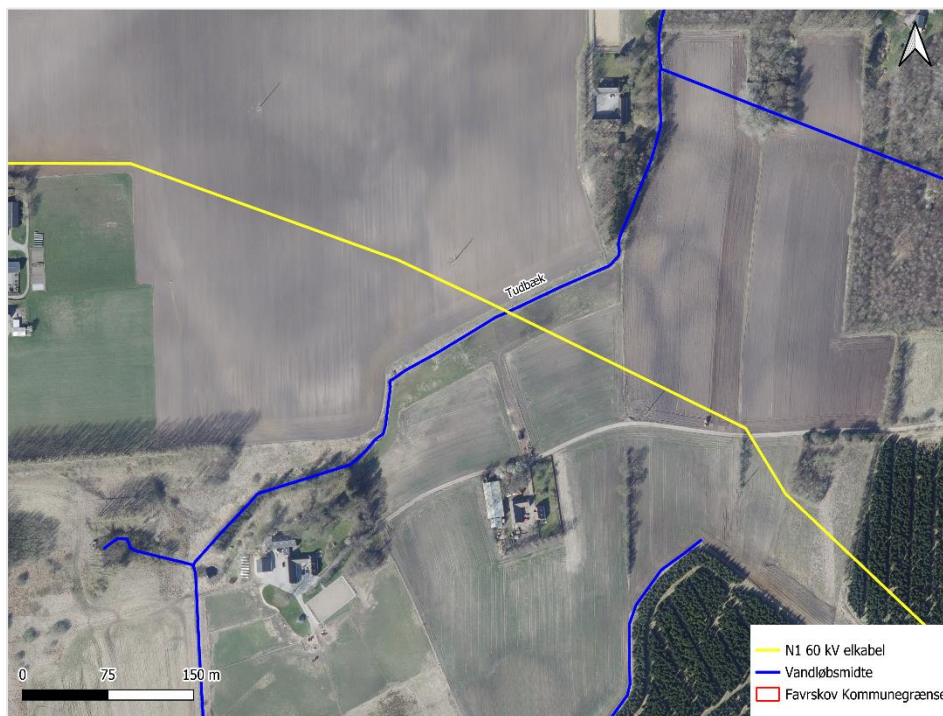

Figur 3: Kabeltracéet krydsning af Tudbæk.



Figur 4: Krydsning af Grølsted Bæk (grænsevandløb til Silkeborg). Krydsningen Futting bæk kan også ses her, men er ikke markeret med navn, da denne er uden for Favrskov Kommunes grænse. Begge disse krydsninger behandles i særskilt afgørelse af Silkeborg Kommune.




Krydsning af vandløb

Krydsningen af Vissing Bæk og Alling Å med 60 kV elkabel vil foregå med styret underboring af trækrør med størrelsen Ø315 mm. Trækrøret er et foringsrør af typen SDR17 i plastik. Ved åben grav, uden for underboringerne, består kablet af tre faser tapet sammen til en diameter af ca. Ø200 mm.

Ved vandløbskrydsningerne etableres der start- og sluthul i hver ende af boringen i en afstand fra vandløbets kronekant på minimum 2 meter, så en dybde på minimum 1,5 meter kan nås via boregruber på 2-3 meters længde. Profilskitse for underboring af trækrøret kan ses på Figur 5.

Arbejdsprocessen for underboringerne indebærer at der graves afgang- og modtagergrube (ca. 1,5-2 meter dyb) i underboringerne ender. Disse bores minimum 2 m fra vandløbenes øverste kronekant af hensyn til vandløbslovens § 69 om 2-m bræmmer (se vilkår og Bilag 1). Fra afgangshullet påbegyndes underboring med slamsuger klar til opsugning af boremudder løbende i borehullet og til beredskab i tilfælde af blowout, jf. beredskabsplan (Bilag 2). Den estimerede tid for en enkelt boring afhænger af længden, men det estimeres at 100 meter kan bores på 1 dag (ekskl. tid der bruges på opstilling og klargøring). Gennemføring af elkablet vil forløbe efterfølgende og estimeres til at tage ca. 1 time.

For at mindske konsekvenserne af et evt. blowout udarbejdes en beredskabsplan og en liste over additiver til boremudderen af ansøger/entreprenør. Liste over additiver og beredskabsplan sendes til godkendelse hos Favrskov Kommune 14 dage inden forventet opstart på den styrede underboring.

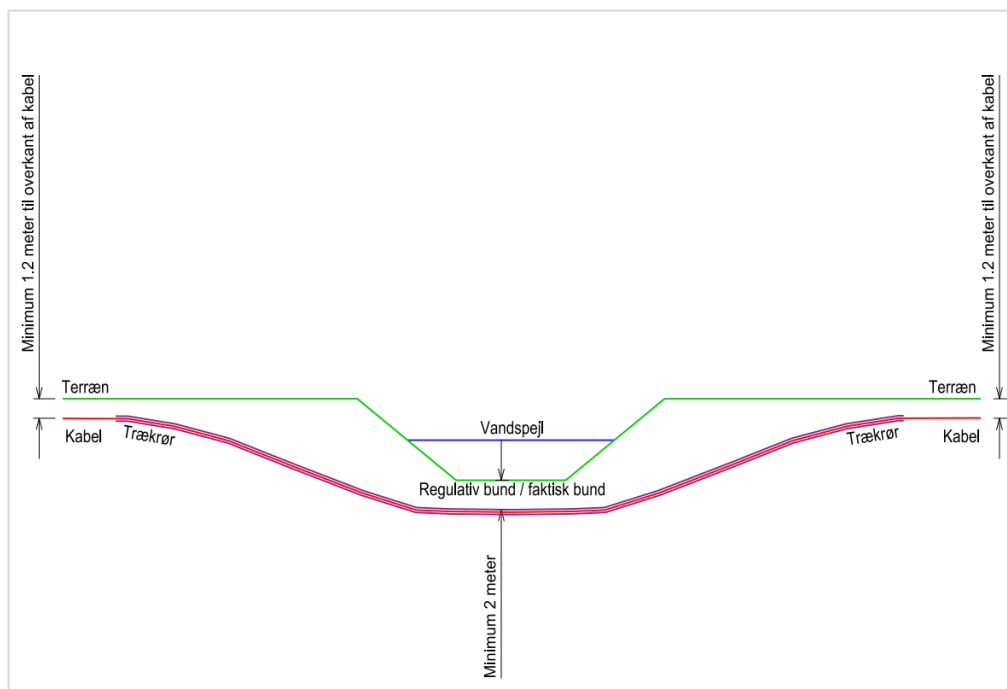

Figur 5: Profilskitse af styret underboring under vandløb. Skitsen viser tracéets planlagte dybde under vandløb, her vist ved trækrøret (lyserød streg) 2 meter under vandløbets regulativ/faktiske bund (grøn streg). I afgørelsens vilkår er dog kun stillet krav om 1,5 m under vandløbets bund.



Vurdering

Da projektet ikke har fysisk kontakt med vandløbene, har vandløbsmyndigheden vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Vandløbsmyndigheden har derfor besluttet, at sagen, jævnfør § 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.⁴ kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes.

Lovgrundlag

Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser, § 47 i Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 samt §§ 9, stk. 2 og 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang. Eventuelle tilladelser til projektet efter hhv. Planloven⁵ og Naturbeskyttelsesloven⁶ behandles særskilt i afgørelser iht. disse lovgivninger.

Naturbeskyttelsesloven

Både Borre Å, Gråsig Grøft og Tudbæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men da det vurderes, at projektet ikke medfører tilstandsændring af vandløbene, kræves ingen dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for krydsningerne.

Okkerloven

Da projektet ikke medfører ændrede afvandingsforhold, kræves der ikke en tilladelse efter reglerne i Okkerloven⁷.

Vandområdeplanerne 2021-2027

Hesselbæk (DK Vandområde ID: o6508)

Både Tilløb Vandløb Ormstrup og Tilløb til Hesselbæk løber i det målsatte vandområde Hesselbæk, som er målsat efter gældende vandområdeplan og indgår i indsatsprogrammet⁸. Målsætningen for Hesselbæk er god økologisk tilstand⁹. Den samlede økologiske tilstand er i dag vurderet som *dårlig*¹⁰. For tilstanden af de enkelte kvalitetsparametre, se Tabel 1. Den kemiske tilstand for Hesselbæk er *god*¹¹. En gennemførelse af projektet vurderes ikke at have nogen indflydelse på tilstanden og vil ikke hindre fremtidig målopfyldelse for Hesselbæk, dette er på baggrund af projektets placeringen uden for vandløbets profil.

Tabel 1: Kvalitetsparametre for Hesselbæk (kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER2247).

Kvalitetsparametre:	Makrofyter	Fytobenthos	Bentiske invertebrater	Fisk	Nationalt Specifikke stoffer
---------------------	------------	-------------	------------------------	------	------------------------------

⁴ BKG 27. juni 2016 nr. 834

⁵ LBKG 29. maj 2024 nr. 572

⁶ LBKG 28. juni 2024 nr. 927

⁷ LBKG 10. december 2015 nr. 1581

⁸ BKG 8. december 2025 nr. 1670

⁹ BKG 8. december 2025 nr. 1670, bilag 1, tabel 1.1.

¹⁰ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER2247

¹¹ ibid.



Tilstand:	Ukendt	Ukendt	Høj	Dårlig	Ikke-god
-----------	--------	--------	-----	--------	----------

Borre Å (DK Vandområde ID: c00242)

Borre Å er målsat efter gældende vandområdeplan og indgår i indsatsprogrammet¹². Målsætningen for Borre Å er god økologisk tilstand¹³. Den samlede økologiske tilstand er i dag vurderet som *dårlig*, både opstrøms og nedstrøms krydsningen¹⁴. For tilstanden af hvert kvalitetsparameter, se Tabel 2. Den kemiske tilstand for Borre Å er *ikke-god*¹⁵. En gennemførelse af projektet vurderes ikke at have nogen indflydelse på tilstanden og vil ikke hindre fremtidig målopfyldelse for Borre Å, dette er på baggrund af projektets placeringen uden for vandløbets profil.

Tabel 2: Kvalitetsparametre for Borre Å (kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER8268).

Kvalitetsparametre:	Makrofyter	Fytobenthos	Bentiske invertebrater	Fisk	Nationalt Specifikke stoffer
Tilstand:	Høj	Moderat	Høj	Dårlig	Ikke-god

Gråsig Grøft (DK Vandområde ID: o6472)

Gråsig Grøft er målsat efter gældende vandområdeplan og indgår i indsatsprogrammet¹⁶. Målsætningen for Gråsig Grøft er god økologisk tilstand¹⁷. Den samlede økologiske tilstand er i dag vurderet som *moderat*¹⁸. For tilstanden af de enkelte kvalitetsparametre, se Tabel 3. Den kemiske tilstand for Gråsig Grøft er *god*¹⁹. En gennemførelse af projektet vurderes ikke at have nogen indflydelse på tilstanden og vil ikke hindre fremtidig målopfyldelse for Gråsig Grøft, dette er på baggrund af projektets placeringen uden for vandløbets profil.

Tabel 3: Kvalitetsparametre for Gråsig Grøft (kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER1392).

Kvalitetsparametre:	Makrofyter	Fytobenthos	Bentiske invertebrater	Fisk	Nationalt Specifikke stoffer
Tilstand:	Ukendt	Ukendt	Høj	Dårlig	Ikke-god

¹² BKG 8. december 2025 nr. 1670

¹³ BKG 8. december 2025 nr. 1670, bilag 1, tabel 1.1.

¹⁴ https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?mapheight=1186&mapwidth=2519&label=&ignorefavorite=true&profile=vandrammedirektiv3_2-2025&selectorgroups=vp3_2e2025-K9+K9-vandlob&layers=theme-dtk_skaermkort_daempet_daf+theme-vp3_2e2025-vandlob_okotilstand_samlet+userpoint+userline+userpolygon+selectorpoint+selectorline+selectorpolygon+selectorbufferzone&opacities=1+1+1+1+1+1+1+1+1&mapext=544056.0614414357+6240880.033133911+545503.8359661901+6241560.1531473305&maprotation=

¹⁵ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER8268

¹⁶ BKG 8. december 2025 nr. 1670

¹⁷ BKG 8. december 2025 nr. 1670, bilag 1, tabel 1.1.

¹⁸ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER8268

¹⁹ ibid.

Troddyb Bæk (DK Vandområde ID: 06438)

Tudbæk er en del af vandområdet Troddyb Bæk, som er målsat efter gældende vandområdeplan og indgår i indsatsprogrammet²⁰. Målsætningen for Troddyb Bæk er god økologisk tilstand²¹. Den samlede økologiske tilstand er i dag vurderet som *dårlig*²². For tilstanden af de enkelte kvalitetsparametre, se Tabel 4. Den kemiske tilstand for Troddyb Bæk er *god*²³. En gennemførelse af projektet vurderes ikke at have nogen indflydelse på tilstanden og vil ikke hindre fremtidig målopfyldelse for Troddyb Bæk, dette er på baggrund af projektets placeringen uden for vandløbets profil.

Tabel 4: Kvalitetsparametre for Troddyb Bæk (kilde: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER290).

Kvalitetsparametre:	Makrofyter	Fytobenthos	Bentiske invertebrater	Fisk	Nationalt Specifikke stoffer
Tilstand:	Ukendt	Ukendt	God	Dårlig	Ikke-god

Væsentlighedsvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Ifølge habitatbekendtgørelsen²⁴ skal Favrskov Kommune vurdere det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder, samt visse beskyttede arter og deres levesteder. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Natura 2000—områder

Hvert Natura 2000-område er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag.

Nærmeste Natura 2000-område ligger i fugleflugtslinje ca. 3,4 km sydvest for projektområdet (Figur 6). Det nævnte Natura 2000-område består af et habitatområde med nr. 45 (H45) og navnet Gudenå og Gjærn Bakker. Alle vandløbene, der krydses, løber i Gudenåen, dog nedstrøms H45. Derudover ligger habitatområdet H34 med navnet Brandstrup Mose ca. 5,6 km nordvest for den nordligste spids af tracéet (Figur 7).

Udpegningsgrundlagene for de to habitatområder kan ses i hhv. Figur 8 og Figur 9. Da den ansøgte arbejdsmetode er en styret underboring, vil hverken vandløbet eller vandområdet forstyrres, og dermed forventes det også det ikke påvirker arter tilknyttet Natura 2000-området. Afstanden mellem projektområdet og Natura 2000-områ-

²⁰ BKG 8. december 2025 nr. 1670

²¹ BKG 8. december 2025 nr. 1670, bilag 1, tabel 1.1.

²² https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER290


²³ *ibid.*

²⁴ BKG 21. august 2023 nr. 1098 som ændret jf. BKG 22. august 2025 nr. 1058 med ikrafttræden d. 9. september 2025

det, og at projektet ikke indebærer direkte kontakt med vandløbene taget i betragtning, gør at projektet vurderes til ikke at have en negativ påvirkning på habitatområderne H45 og H34.



Figur 6: Afstand til nærmeste Natura 2000-område, habitatområde H45 er ca. 3,4 km.

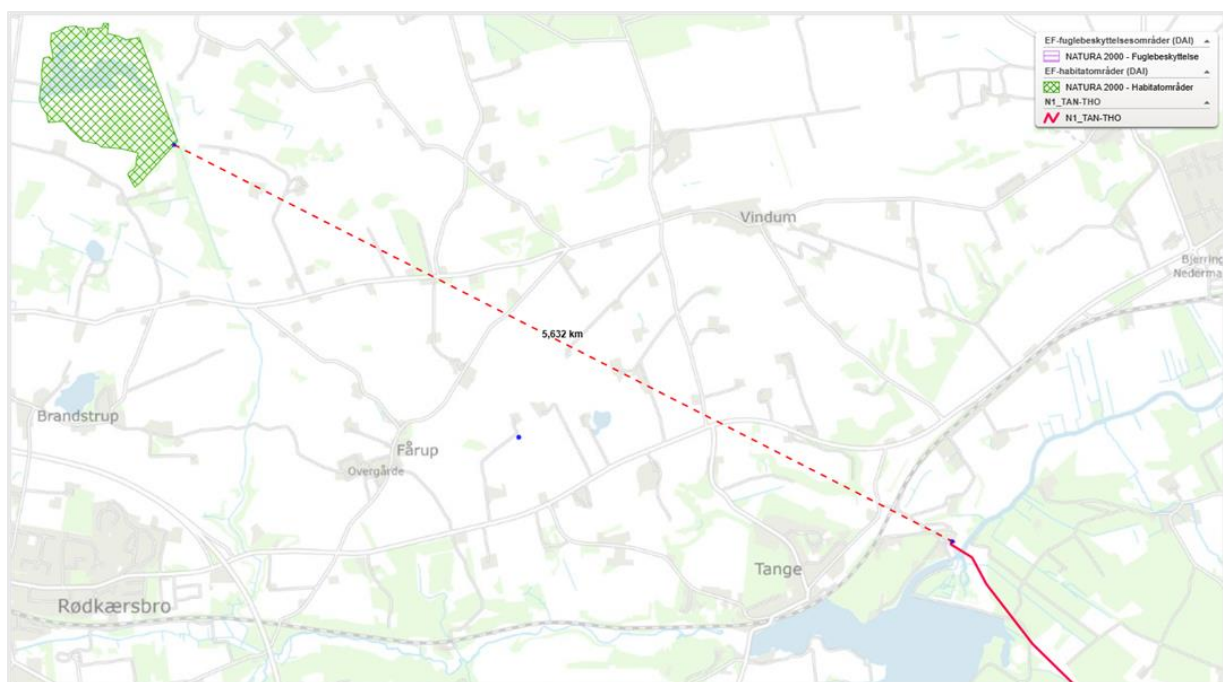

Figur 7: Afstand mellem Natura 2000-område, H34 og kabeltracéet er ca. 5,6 km.



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 45		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Å-mudderbanke (3270)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
	Grøn køllegræsmed (1037)	Bæklampret (1096)
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)
	Damflagermus (1318)	

Figur 9: Udpegnings grundlag for Natura 2000-området nr. 45, et habitatområde med navnet Gudenå og Gjærn Bakker (H45).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 34		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Højmoser* (7110)	Nedbrudt højmoser (7120)
	Hængesæk (7140)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	

Figur 8: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 34, et habitatområde med navnet Brandstrup Mose (H34).

Randers Fjord indeholder Natura 2000-område nr. 14 Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord bestående af habitatområdet, H14, og fuglebeskyttelsesområdet F15. Udpegningsgrundlagene indebærer både forskellige naturtyper og forskellige arter²⁵. Selvom afstanden fra projektområdet til H14 er stor (ca. 30 km) i fugleflugtslinje, afvander samtlige vandløb der krydses på tracéet til Gudenåen, som udmunder i Randers Fjord og dermed habitatområdet, H14. Men da projektet ikke indebærer direkte kontakt med vandløbene og heller ikke påvirker tilhørende vandområder, vurderes det, at Natura 2000-område nr. 14 ikke påvirkes negativt, under udførelsen af projektet eller efterfølgende.

Bilag IV-arter

Kommunen har gennemgået eksisterende viden, både kommunens data og offentligt tilgængelige data. Her blev fundet, at der er kendskab til forekomster af nogle af de særligt beskyttede arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV inden for eller nær projektområdet. Der er tale om arterne:

Stor vandsalamander – *Triturus cristatus*

Stor vandsalamander er blevet fundet flere gange ca. 330 m vest for krydsningen af tilløbet til Hesselbæk (i 2023 og 2 gange i 2025) og ca. 260 m øst for samme krydsning i forbindelse med en kommunal besigtigelse i 2020 (ID: [887719](#)). Derudover er

²⁵ <https://mst.dk/media/2whlo32e/n14-natura2000-plan-2022-27-aalborg-bugt-randers-fjord-og-mariager-fjord.pdf>

arten meget almindelig i hele Østjylland. Stor vandsalamander befinder sig typisk i eller nær vandhuller/søer og vådområder, ifm. yngletid. Derudover kan alle våde lysåbne naturtyper være fødesøgningsområder. De foretrukne rasteområder på land er især skovområder, under stammer med råddent træ, sten, døde blade og i musehuller. Vandløb er normalt ikke deres foretrukne fødesøgnings-, raste- eller yngleområder og da det ansøgte projekt ikke medfører en påvirkning af vandområdet omkring vandløb, vurderes det, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på stor vandsalamander.

Grøn Kølleguldsmed - Ophiogomphus cecilia

Grøn Kølleguldsmed er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, H45 og er desuden fundet flere gange nedstrøms Tudbæk nær Gjelås udløb i Gudenåen (i 2018, 2021, 2022, m.fl.). Grøn Kølleguldsmed foretrækker større vandløb med rent og hurtigtrindende vand, og kan bevæge sig helt op til 10 km fra ynglehabitatet. Men, da det ansøgte, ikke medfører en påvirkning af vandområdet omkring vandløbene (minimum 2 meters afstand til vandløb), og ikke er i direkte kontakt med Gudenåen, vurderes det, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på Grøn Kølleguldsmed, eller artens yngle- og rasteområde.

Damflagermus - Myotis dasycneme

Damflagermus er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, H45 og er desuden udbredt i det meste af Jylland, særligt Midt- og Østjylland. Damflagermus jager typisk over søer og større vandløb med frie vandflader, samt inde over land ved rørskove og fugtige enge. Den anvender hulheder i træer samt bygninger som raste- og ynglekvarterer om sommeren, mens arten i vinterdvaleperioden anvender underjordiske rastesteder. Særligt de jyske kalkgruber, Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber, er vurderet til at være væsentlige vinterrastekvarterer for en stor andel af damflagermus i Jylland. Udflyvningen fra vinterrastekvarterne sker i marts og april og før arten indfinder sig i sine endelige ynglekvarterer i juni, anvendes mellemkvarterer i kortere perioder ad gangen. Damflagermus kan migrere over 350 km mellem vinterrastestederne og yngleområder, og har således en robust spredningsevne. De største trusler mod Damflagermus inkluderer forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, fx nedrivning og renovering af bygninger, fældning, topsprængning og beskæring af træer med hulheder. Det kan desuden generelt forventes at der vil være flere arter af flagermus langs tracéet, da de har store spredningsafstande og hyppigt befinder sig nær vandløb under fødesøgning. Da det ansøgte, ikke medfører ændring eller påvirkning af vandområdet eller vandløb, samt Damflagermus' (og øvrige flagermus) store spredningsevne, forventes projektet ikke at have en negativ påvirkning på Damflagermus, eller artens yngle- og rasteområder, såfremt store gamle træer respekteres under anlægsarbejdet.

Odder – Lutra lutra

Odderen er udbredt i kommunen og forekommer langs større åer, søer og vandområder. Arten kan desuden optræde sporadisk i mindre vandløb, særligt hvor der er forbindelse til større vandsystemer. Odderen opholder sig primært i og omkring vand og findes både i stillestående og rindende vande. Arten yngler og raster i uforstyrrede områder med tæt vegetation, som fx rørskove og krat langs søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Den styrede underboring og dertilhørende arbejdsområder vurderes ikke at

have en negativ påvirkning af vandmiljøet eller odderens potentielle levesteder. Som beskrevet tidligere, vil en styret underboring ikke have påvirkning på vandløbsprofilen eller det omkringliggende vådområde, idet elkablet bliver ført under jorden.

Kommunens samlede vurdering

Favrskov Kommunes vurdering er, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området, vil påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter negativt.

I det følgende oplistes vurderingens grundlag.

- Projektets placering uden for vandløbenes profiler.
- Ingen afstrømnings- eller miljømæssige forhold ændres.
- Store afstande til nærmeste Natura 2000-område.
- Individuel vurdering af arterne fra habitatdirektivets bilag IV, der potentielt har leve-, yngle eller rasteområde i projektområdet eller nærområdet til projektet.

Den samlede vurdering er lavet med udgangspunkt i, at projektet udføres som beskrevet i ansøgningen, de supplerende oplysninger og på nærværende afgørelses vilkår.

Anlægsarbejdets igangsætning

Anlægsarbejdet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Øvrige oplysninger:

Ansøgeren har ansvaret for, at vilkår overholdes, og at eventuelle skader skal udbedres for ansøgers regning. Desuden planlægger Favrskov Kommune at komme på tilsyn under anlægsfasen uden varsel.

Langs store dele af tracéet er der kendte drænprojekter. Der gøres dog opmærksom på, at ikke alle dræn er registreret i det kommunale system og derfor er ansøger selv ansvarlig for at indhente de nødvendige oplysninger om drænenes placering i området. Er drænene omfattet af vandløbsloven må de ikke afbrydes, de skal reetableres ved beskadigelse og der skal indhentes tilladelse til regulering, hvis dræn ønskes flyttet, ændret eller sløjfet. Beskadiges dræn alligevel under anlægsarbejdet, skal dette meldes til Favrskov Kommune jf. afgørelsens vilkår.

I tilfælde af krydsning eller nedgravning i samme tracé som eksisterende kloakanlæg, skal disse respekteres.

Godkendelsens varighed:

Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra, at afgørelsen er meddelt. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder tilladelsen.

Klage m.v.:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt.

Klagefristen udløber 24. april 2026.



Venlig hilsen

Emma Rose Bording Michaels
Natur- og Miljømedarbejder Favrskov Kommune

Nana Braad Brock Laursen
Natur- og Miljømedarbejder Favrskov Kommune

Marie-Louise Hinsch T Nielsen
Biolog Viborg Kommune

Vedlagt:

Klagevejledning

Bilag:

Bilag 1: Skitse over korrekt afstandsmåling af 2-m bræmmer langs vandløb

Bilag 2: Beredskabsplan i tilfælde af blow-out

Bilag 3: Oversigtskort over beredskab og arbejdsområder 1

Bilag 4: Oversigtskort over beredskab og arbejdsområder 2

Kopi sendt til:

Lodsejere:

Borrevej 24, 8850 Bjerringbro,
Bakkevej 7, 8850 Bjerringbro,
Boskovvej 8, 8850 Bjerringbro,
Vestergårdsvej 35, 8850 Bjerringbro,
Baunegårdsvej 7, 8881 Thorsø,
Boballevej 2, 8850 Bjerringbro,
Boskovvej 6, 8881 Thorsø,
Snuhøjvej 10B, 8881 Thorsø,
Tingvejen 18, 8883 Gjærn,
Bakkevej 11, 8850 Bjerringbro.

Interessenter:

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnfavrskov-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,

tha@sportsfiskerforbundet.dk, oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Favrskov, Favrskov@dof.dk



VIBORG
KOMMUNE



Favrskov
Kommune

Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com

Friluftsrådet, favrskov@friluftstraadet.dk

Moesgård Museum, ark@moesgaardmuseum.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø mail@sgav.dk



Klagevejledning iht. Vamløbsloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen kan efter vandløbslovens § 84²⁶ påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [Virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Favrskov Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

²⁶ LBKG 25. november 2019 nr. 1217



Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.