



Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15, 8800 Viborg
Att.: Peter Graves Madsen
Sendt til: pgm@energiviborg.dk

Tilladelse til krydsning af Nørreå ved styret underboring

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbsloven til krydsning af Nørreå med trykledning for spildevand ved styret underboring indenfor vejmatricken Gl. Randersvej, matrikelnr. 7000a Skjern Hgd, Skjern.
I tilknytning til anlægsarbejdet vil der etableres to midlertidige borehuller langs med vejen. Se oversigtskort på bilag 1.

Viborg Kommune meddeler samtidig tilladelse til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 12. april 2024.
2. Krydsningen skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brinker.
3. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.
4. Der må ikke udføres gravearbejde eller terrænregulering nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant eller indenfor beskyttet natur.
5. Ingen dele af ledningerne må placeres højere end kote 1 m under vandløbets faktiske bund.
6. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af spildevandsledningen.
7. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet. Herunder pumpes vand fra muffehuller direkte ud i vandløbet.
8. Arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder, skal opsamles og bortskaffes. Der må ikke indhentes vand fra Nørreåen til arbejdets udførelse. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet.
9. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af påhviler ledningsejer.

Dato: 16. maj 2024

Sagsnr.: 24/9578
Sagsbehandler: mhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 8

10. Det påhviler ledningsejer selv at træffe de nødvendige aftaler med alle, som berøres af projektet.
11. Projektet skal færdigmeldes til Viborg Kommune, Natur og Vand, der herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Afgørelsen er givet i medfør af § 47 i lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 9, § 17 og § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

Projektbeskrivelse

Energi Viborg Vand A/S har ansøgt om at etablere trykledning til spildevand fra Tindbæk til Hjorthede. Dette er realiseringen af vedtaget tillæg nr. 38 til spildevandsplan 2019.

Trykledningen er en \varnothing 200 PE-ledning etableres ved hjælp af styret underboring. Huller til dette etableres i vejkanterne på begge sider af Nørreå cirka 100 m fra vandløbet. Der udføres ikke træfældning eller terrænændringer 2 m fra vandløbets kronekant. Arbejdet udføres i perioden maj-juni 2024.

Det er oplyst, at eksisterende \varnothing 110 pvc krydsning/spildevandsledning bevares.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Nørreå er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand for strækningen ved vejbroen ved Skjern Hovedgård er vurderet til god økologisk tilstand på baggrund af tilstanden for smådyr. De øvrige økologiske parametre er ukendte. Idet krydsningen ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil, er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Broen/kablet kommer ikke i forbindelse med vandløbets profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen.

Okker

Området, hvor krydsningen foretages, er kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder, at der er stor risiko for udledning af okker i området. Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Beskyttet natur, beskyttelseslinjer og fredning

Projektarealet er beliggende inden for åbeskyttelseslinjen for Nørreå, skovbyggelinje, kirkebyggelinjen for Skjern Kirke og et fredet område ved Skjern Kirke. Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke kræver en dispensation eller tilladelse i forhold til disse bestemmelser, da der er tale om midlertidige huller. Nørreå er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og de vandløbsnære arealer, der grænser op til vejmatrilen, er også beskyttede. Da ledningerne og muffehullerne anlægges inden for vejmatrilen, hvor der ikke er beskyttede naturtyper, og krydsningen af vandløbet ikke involverer arbejde i vandløbets profil, vurderer Viborg kommune, at projektet ikke medfører en tilstandsændring af beskyttet natur og derfor ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Efter habitatbekendtgørelsen skal projektet ligeledes vurderes for, om det kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de dyre- eller plantearter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV. Projektområdet er beliggende langs afgrænsningen af Natura 2000-område N30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal). Der er kendskab til forekomst af odder i Nørreåen. Projektet vurderes ikke at påvirke hverken Natura 2000-områdets arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget eller eventuel forekomst af øvrige bilag IV-arter. Ledningen etableres ved styret underboring og anlægges dermed uden at grave i selve vandløbet. De steder, hvor der graves, er ikke beliggende i eller i nærheden af udpegede habitatnaturtyper. Selve anlægsarbejdet er dertil af midlertidig karakter. På den baggrund vurderes projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller den økologiske funktionalitet samt ikke at medføre forringelser af områdets naturtyper eller levesteder, som kan medføre beskadigelse eller ødelæggelse for bilag IV-arter i området.

Kommuneplan

Projektet er beliggende inden for et område, der i kommuneplanen for Viborg Kommune er udpeget til naturbeskyttelsesområde, bevaringsværdigt landskab og lavbundsareal. Projektet vurderes ikke at være i strid med udpegningerne.

Vurdering af virkning på miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplyst på bilag til miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet. Høring og forenklet procedure Det er Viborg Kommunes vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelse af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle bilag IV-arter. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 16. maj 2024. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 1.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradaet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Nørreålaug, Lone Frandsen, post@norrealav.dk


Bilag

1. Oversigtskort
2. Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort fra ansøgning

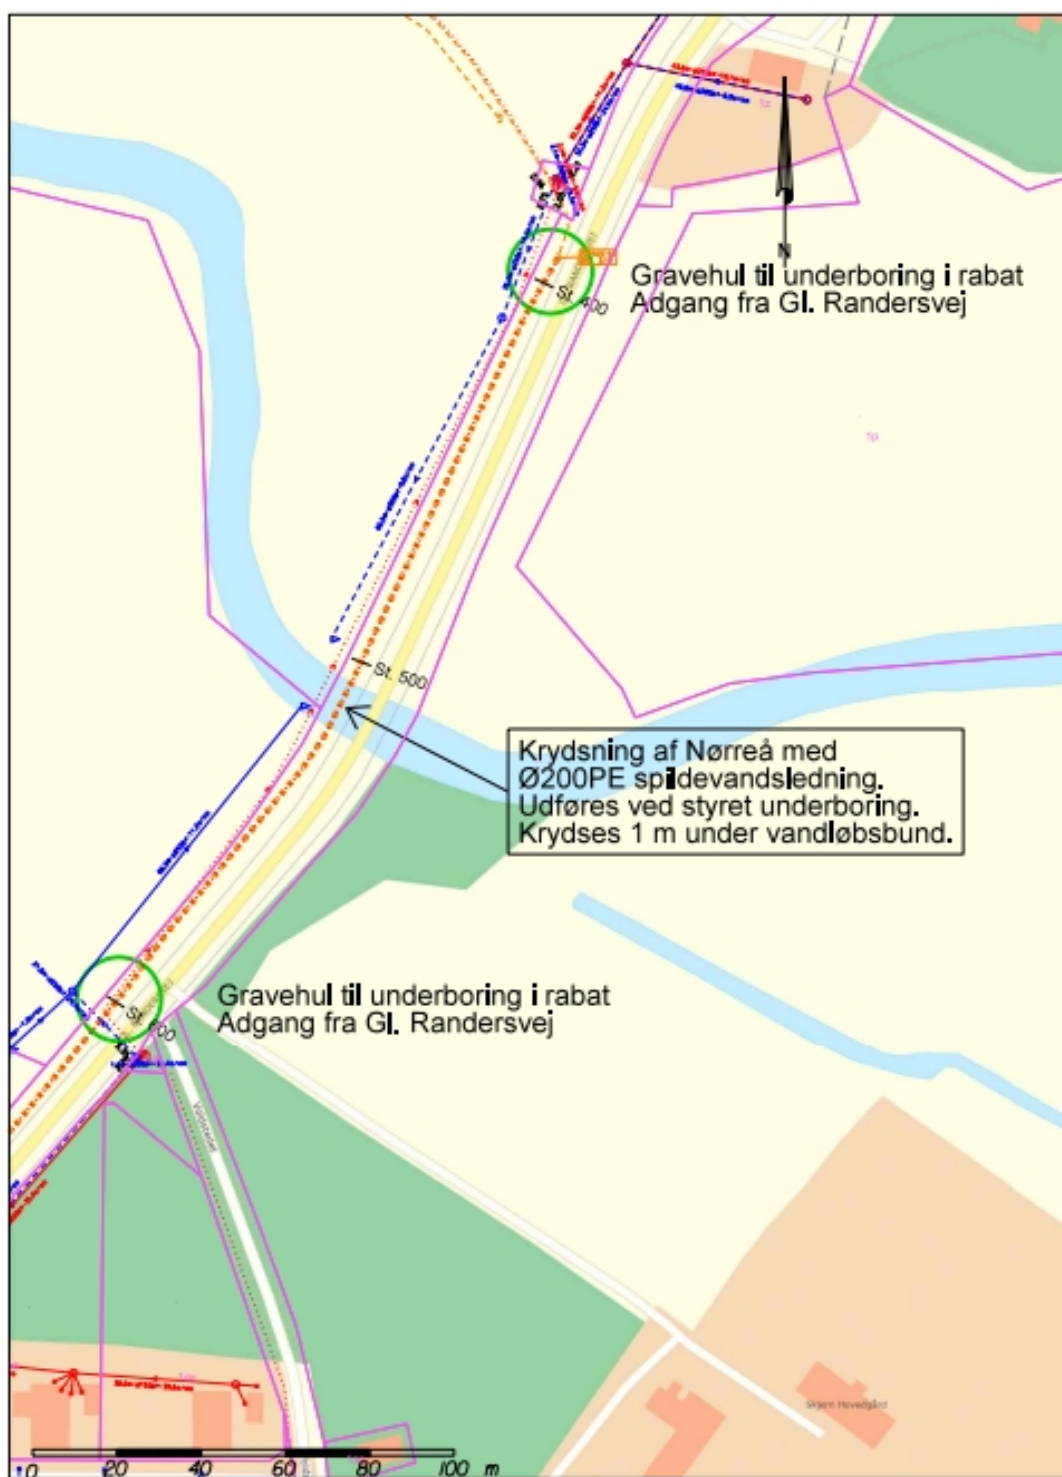

Energiviborg Vand A/S er uden ansvar for anvendelse af det fremsendte materiale.
Alle koter og placering af brønde SKAL kontrolleres på stedet inden disse oplysninger anvendes videre.

Trykledning - Tindbæk ->Hjørthede Krydsning af Nørreå	Jr.nr.:
	Målfor.: 1:1000
 Viborg Vand A/S	Sign.: vppgm
Industvej 15 8800 Viborg Tlf. 8929 2929	Dato: 12. apr. 2024

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller

- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.