

04-07-2021

**LP554**

Jeg forstår ikke hvorfor anlægget skal skabes så nær Stoholm- området.

Det bliver uskønt, lokaliteten bruges meget af byens indbyggere til rekreative formål- vandring, løb og gang bl.a. omkring Skalmstrup.

Vi skal have vedvarende energi

- af Birkesøvej overfor Birkesø (østpå) er der store områder med næringsfattig jord , der er ingen persontrafik udover landbrugsmaskiner og lokale jægere- i forvejen ligger de 3 3.6 MW vindmøller og i forbindelse hermed kan solcellerne etableres.

Jeg har ikke personlige gener af møllerne pga min adr.

Indsendt af steen fischer

20-07-2021

**Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til 'Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029  
Rammebestemmelser for solcelleanlæg ved Stoholm Rammeom- råde 04.TA.03\_T7' og 'Lokalplannr. 554  
Solcelleanlæg ved Stoholm'**

Se vedhæftede dokument. Da der tilsyneladende ikke er mulighed for at vedhæfte mere end én fil, kan bilaget rekvireres med direkte henvendelse.

Indsendt af Gitte Madsen

Vedhæftet fil

Viborg Kommune  
[www.viborg.dk/LP554](http://www.viborg.dk/LP554)

**ENERGINET**  
Eltransmission

Energinet  
Tonne Kjærvej 65  
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44  
[info@energinet.dk](mailto:info@energinet.dk)  
CVR-nr. 39 31 48 78

Dato:  
20. juli 2021

Forfatter:  
GMA/GMA

## HØRINGSSVAR FRA ENERGINET ELTRANSMISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL TILLÆG NR. 70 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 RAMMEBESTEMMELSER FOR SOLCELLEANLÆG VED STO HOLM RAMMEOMRÅDE 04.TA.03\_T7 OG LOKALPLAN NR. 554 SOLCELLEANLÆG VED STO HOLM FOR VIBORG KOMMUNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til både 'Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 Rammebestemmelser for solcelleanlæg ved Stoholm Rammeområde 04.TA.03\_T7' og 'Lokalplan nr. 554 Solcelleanlæg ved Stoholm' for Viborg Kommune er i høring. Høringsfristen er den 9. september 2021.

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at udlægge et nyt rammeområde 04.TA.03\_T70 og at der indenfor rammeområdet kan planlægges for teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.

Formålet med forslaget til lokalplanen er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af et solcelleanlæg nord for Stoholm med tilhørende tekniske installationer og transformere mv.

### Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltransmissionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-sikkerheden - og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed, oprettet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.

I Viborg Kommune har vi således både 250 og 400 kV luftledninger, 150 kV (jord)kabler og stationer.

#### Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i "[Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen](#)".

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg så arealudnyttelsen kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

#### Planlægning for energiproducerende anlæg:

Mange steder i landet ønsker grønne energiselskaber og kommuner at sætte vindmøller og især nye, store solcelleanlæg op. Men ikke alle steder kan elnettet tage imod ny, stor elproduktion. Energinet og Dansk Energi offentliggør et kort, der guider til gode placeringer. Læs mere [her](#).

#### Bemærkninger

Vi har ingen bemærkninger til forslagene som de fremstår, der giver anledning til indsigelse, men vær opmærksom på, at vores (jord)kabel skal fremgå af tillægget til kommuneplanen, jf. nedenstående.

Eltransmission har bl.a. bemærket, at

der i kommuneplan 2017-2029 er anført (s. 100), at vores 400 kV højspændingsledninger er vist på kort (kortbilag 2), men det er vanskeligt at (gen)finde vores eltransmissionsanlæg, herunder fx vores 150 kV (jord)kabler. De i kortbilag 2 viste gennemfartsvejene og eksisterende 400 kV ledning har stort set samme farve.

Vores eksisterende 150 kV (jord)kabel Bilstrup-Loldrup skal derfor vises i kortbilag i det endelige 'Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017-2029 Rammebestemmelser for solcelleanlæg ved Stoholm Rammeområde 04.TA.03\_T7' hvor kablet forløber i den sydlige del af rammeområdet, se vedhæftede kort 'Bilstrup\_Loldrup\_07072021'.

- ✓ vores (jord)kabelanlægs begrænsninger er beskrevet i kommuneplan 2017-2029 (afsnittet Højspændingsledninger 3.7)
- ✓ vores (jord)kabelanlæg fint er beskrevet i lokalplanforslagets bestemmelser (afsnit 10.4) samt vist på kortbilag 2.

Viborg Kommune kan med fordel evt. vælge at supplere med teksterne fra nedenstående tekniske bemærkninger eller fx lade dem indgå i kommunens fremtidige administration af arealet omkring vores luftledningsanlæg.

#### Teknisk bemærkning 1 - Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort 'Bilstrup\_Loldrup\_07072021', og i nedenstående kortudsnit herfra, fremgår Eltransmissions eksisterende 150 kV (jord)kabel Bilstrup-Loldrup, som forløber gennem planområdet sydlige del.

Kortudsnit (fra filen 'Bilstrup\_Loldrup\_07072021'):



### Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions (jord)kabelanlæg er sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til (jord)kablet ikke uden meddelt dispensation fra lyste servitutter kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art.

Om der planlægges beplantning/skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder (grave-/interesseområde), vejanlæg, cykelsti, stier, boligområder, terrænregulering, regnvandsbassiner el.lign. skal det understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til (jord)kabelanlægget ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt.

Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: [3.parter@energinet.dk](mailto:3.parter@energinet.dk).

### Teknisk bemærkning 3 - solcelleanlæg:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i 'Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg' (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre objekters nærhed til hinanden: *"Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hinanden, at der derved kan opstå fare.*

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventuelle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til det allerede placerede”.

Følgende sikkerafstande skal derfor, i henhold til ovenstående, indarbejdes i ”Retningslinjerne” for den endelige kommuneplan for Viborg Kommune:

Kommunes planlægning af større solcelleanlæg skal tilgodese at servitutarealet for eltransmissionsanlæg friholdes.

Eltransmission accepterer ikke solcelleanlæg i servitutarealet for vores elanlæg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg for at foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.

Eltransmission kan ikke acceptere, at der opstilles solceller med tilhørende udstyr i servitutarealet for Eltransmissions elanlæg, da vi til enhver tid skal kunne komme uhindret ind til vores anlæg, for at foretage eventuelle reparationer samt almindeligt servicearbejde.

Bygherre for solcelleanlægget skal analysere, vurdere og foretage nærføringsberegninger samt afhjælpe eventuelle nærføringsproblemer ift. Eltransmissions eksisterende elanlæg. Omkostninger hertil afholdes alene af bygherre for solcelleanlægget. Dette jf. Nærføringsudvalgets bestemmelser herom.

Hvis det er nødvendigt at krydse Eltransmissions elanlæg med forsyningsledninger til et solcelleanlæg, skal disse ledninger som udgangspunkt etableres vinkelret på traceet for Eltransmissions elanlæg. Antal krydsninger skal planlægges til et begrænset antal, og Eltransmission skal kontaktes for godkendelse af type, antal og placering af krydsninger over servitutarealet. Dette gælder både ved Eltransmissions jordkabelanlæg og luftledningsanlæg. Kontakt [arbejde-naer-el@energinet.dk](mailto:arbejde-naer-el@energinet.dk) med beskrivelse af krydsning.

Eltransmission anbefaler, at bygherre vurderer om jording af solcelleanlægget er nødvendig. Desuden anbefaler Eltransmission, at bygherre undersøger solcelleanlæggets følsomhed over for inducerede spændinger i solcelleanlæggets DC-ledninger, og at bygherre placerer solcelleanlægget tilstrækkeligt langt væk fra elanlægget under hensyntagen til dette.

#### Øvrige oplysninger

##### **WMS/WFS-tjeneste:**

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: <http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f>

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.  
Vores sagsnummer er 21/05574.

**Bilag:**

- Kort 'Bilstrup\_Loldrup\_07072021'.

Venlig hilsen

**Gitte Madsen**

Elteknisk konsulent

Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL

+4570220275

[3.parter@energinet.dk](mailto:3.parter@energinet.dk)




Energinet Eltransmission A/S

Tonne Kjærvej 65

Fredericia 7000

<http://www.energinet.dk>

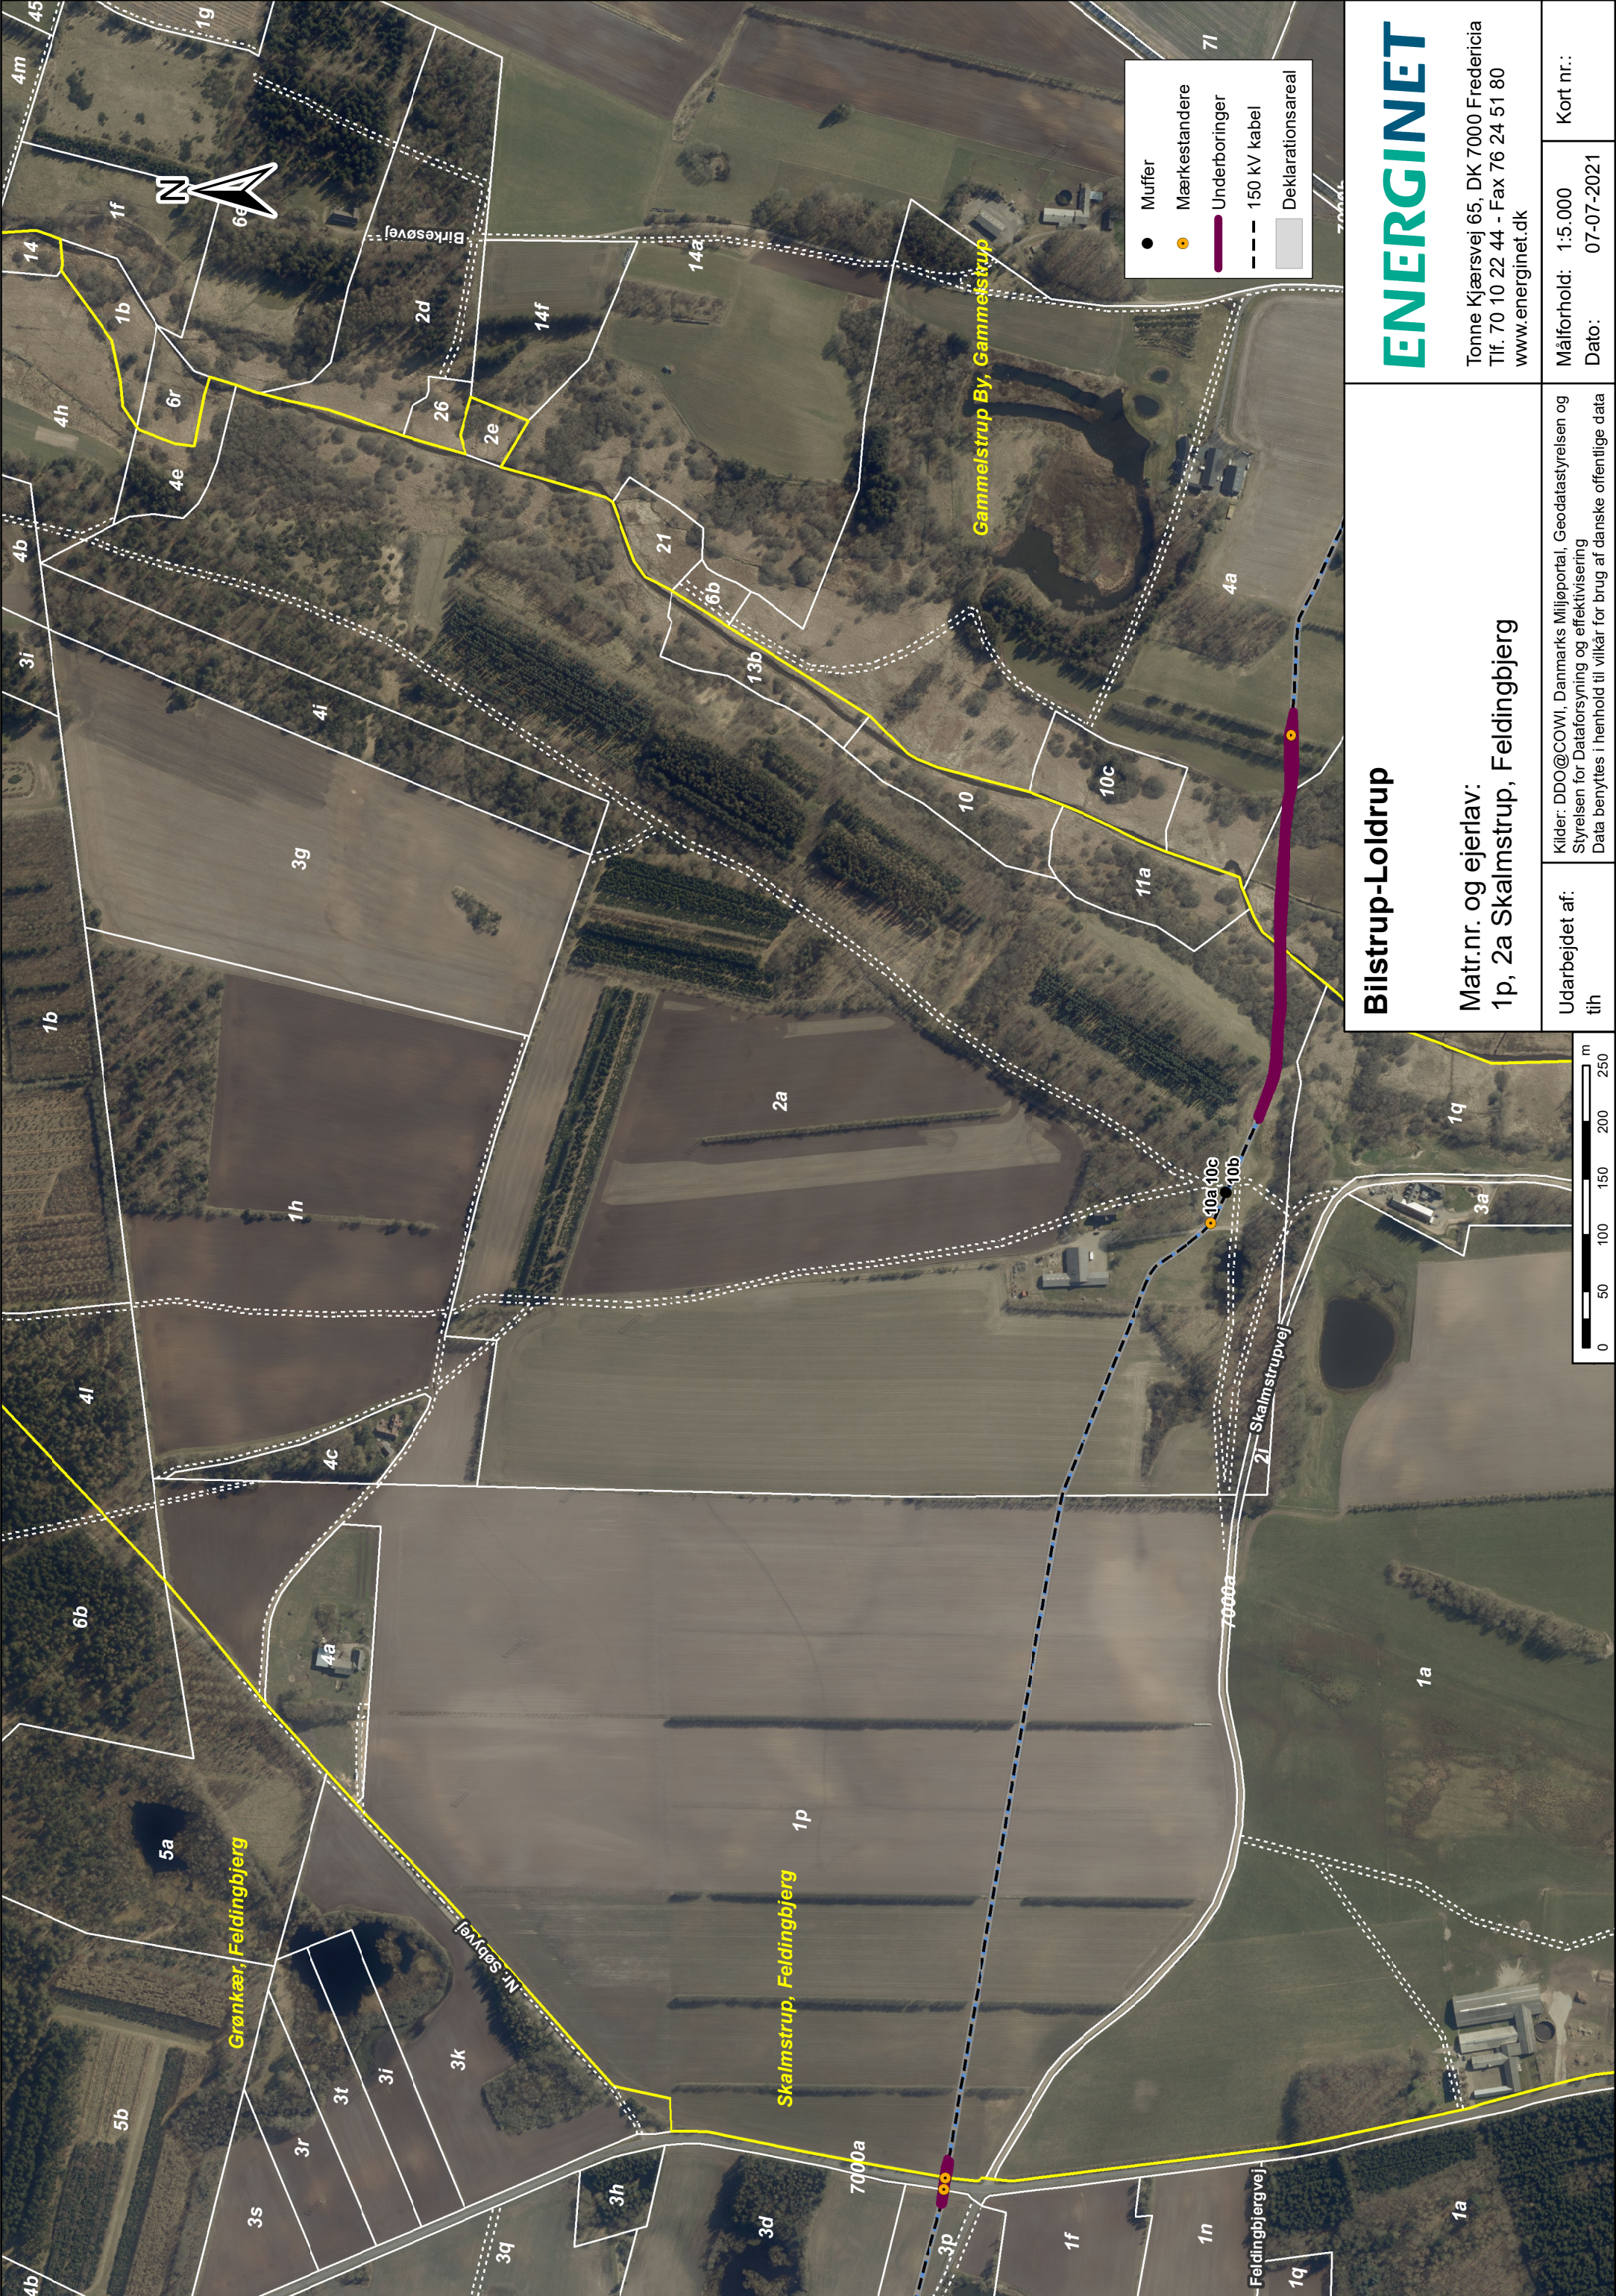

## Bilstrup-Loldrup

Matr.nr. og ejerlav:  
1p, 2a Skalmstrup, Feldingbjerg

**ENERGINET**

Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia  
Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80  
www.energinet.dk

Kilder: DDO@COWI, Danmarks Miljøportal, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering  
Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data

Udarbejdet af:

tjh

Målforshold: 1:5.000

Dato: 07-07-2021

Kort nr.:

31-08-2021

**Randbeplantning mod øst**

Forslag om at lade beplantningen mod øst skal være på en højde mellem 5-8 meter og bør plantes i stedsegrønt samt at projektter er ansvarlig for vedligeholdelse. Se mere uddybende i vedhæftede fil.

Indsendt af Birthe Klingenberg

Vedhæftet fil

**Lokalplan Viborg Kommune**  
Lokalplan 554 tillæg 70

Lokalplanen stiller krav om 5 meter bredt beplantningsbælte mod omgivelser, med en højde på 5-8 meter mod vest og nord samt 4 meters højde mod syd og øst.

**Vedr. Randbeplantning mod øst til natur2000 området mod Jordbroådal**

**Ændrings-/tilføjesforslag:**

- Da alle solcellerne er stationært placeret mod syd bør det være rimeligt, at østsiden fra Skalmstrupvej mod Natur2000 området ligeledes beplantes med et hegn på seks rækker i en højde på 5-8 meter, som er planlagt mod vest og nord.
- Der bør i plantes stedsegrønt for at imødegå gennemsigtighed ved løvfald i vinterhalvåret.
- Projekttagere skal være ansvarlige for vedligeholdelse af hegnet, så det bevares tæt og intakt.

Ovenstående begrundes med at respektive lodsejerne til en hver tid har ret til at rydde den skærmende beplantning mellem solcelleområdet og Natur2000 området.

Jordbro Å ligger i kote højde 6 og solcelleprojektet ligger med højeste punkt kote 31. Derfor vil udsynet fra ådalen samt den højere liggende bebyggelse (ift. ådalen) på Birkesøvej se op på/henover det 67 hektar store solcelleområde ved manglende randbeplantning.

Udover det visuelle udsyn fra ådalen såvel som fra Gammelstrup skal randbeplantningen imødegå natur og dyreliv. I området er der traner og stor hornugle regelmæssigt – er det undersøgt, hvordan disse sky fugles adfærd påvirkes af solcelleområdet?

Med venlig hilsen

*Birthe Klingenberg*  
Birthe Klingenberg  
Birkesøvej 17  
7850 Stoholm  
Tlf: 21 43 90 73  
Medunderskrivere:

*Niels Thomsen Birkesøvej 11 Stoholm*

*Kristoffer Weidmann (Birkesøvej 13 7850 Stoholm)*

*Bodil Jørgensen*

*Lene Schse*

*Thomas Klausee. Birkesøvej 15, 7850 Stoholm*

*Anne Thomsen. Birkesøvej 11.*

Bilag til forslag til Randbeplantning mod øst til  
naturlig 2000 område

Jacob Søndergaard  
Sean Tang Goggie  
Hann Larsen

Marlene Birkesøvej 6 Gammelstrup.  
Else Bøjesen

  
Tage Pinnerup Birkesøvej 12

Charlotte B. Pinnerup

Jim Pinnerup

John Steen

Peter Pedersen

Kjeld Pedersen

Katrin Wade

Thomas Wade

Palle Sørensen

Anders Klugeby Søgaard

Gert Hindgaard Sørensen

Ronni Christensen

John F. Christensen

Mona J. Christensen

04-09-2021

**beplantning mod syd**

Solcellerne bliver mest synlige fra syd. Beplantningen er mod syd den laveste. Kan solcellerne skjules mere fra syd end det er tilfældet i planen evt. med højere beplantning?

Indsendt af Kasper Hedegaard Pedersen

05-09-2021

**Solcelle park ved Stoholm**

Jeg vil gerne vide præcist hvor langt der bliver fra vores grund og til solcellerne, da der flere steder står ca 75 meter.

Desuden forstår jeg ikke hvordan der kan være 75 m fra skel( hvis der ud over de 75 m er 10 meter med hegn og beplantning) at der så også kun er 75 meter til den store Stepup transformer?

Desuden kan jeg på tegningerne se at vejen fra Skalmstrupvej 18 og til os er sløjfet? Det må den vist ikke, da den er helt offentlig og halv privat vej?

Endelig er jeg interesseret i at få indskrevet at nr søbyvej, altså grusvejen fra asfaldsvejen og ned til os, bliver repareret efter endt etablering af solcelleparken.

Venlig hilse

Kim og Anitta Andersen

Nr søbyvej 8

7850 Stoholm

Tlf 20560650

Mail [anittabayandersen@gmail.com](mailto:anittabayandersen@gmail.com)

Indsendt af Anitta Andersen

06-09-2021


**Stærkt generende fra vest.**

I forbindelse med opstilling af solcelleanlæg ved Nr. Søbyvej og Skalmstrupvej, er der stor bekymring for gener af refleksion og ødelagt udsigt af naturområder fra vest.

Grundet naturens naturlige stigning, vil det virke meget generne for beboere fra Vest at alle læhegn bliver nedlagt. Derfor forslår vi et kompromis ved at lade det markerede læhegn på vedlagte foto, blive stående i dets nuværende højde og form.

Dette vil naturligvis også have en negativ påvirkning på et fremtidig salg af boligen, da den ugenerede naturudsigt har stor værdi for boligen.

Indsendt af Niels Peter Kvistgaard

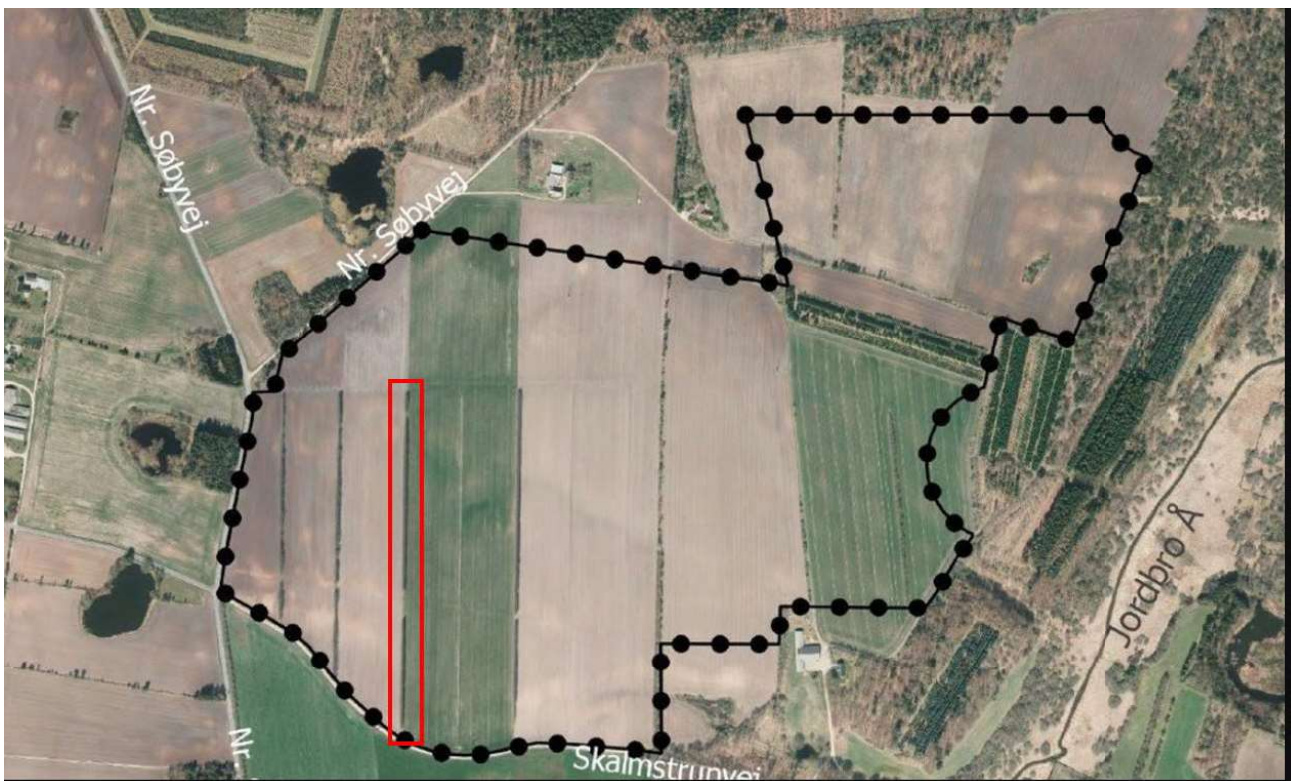

08-09-2021

**Bom på Skalmstrupvej**

Vedhæftet


2. høringssvar/indsigelse fra borgerne på Skalmstrupvej Stoholm

Kort over Skalmstrupvej med forslag på placering af bom

Indsendt af Lene Foged

Vedhæftet fil

Kort over Skalmstrupvej, hvor vi ønsker at etablere en elektronisk bom i mellem Skalmstrupvej 17 og 18.

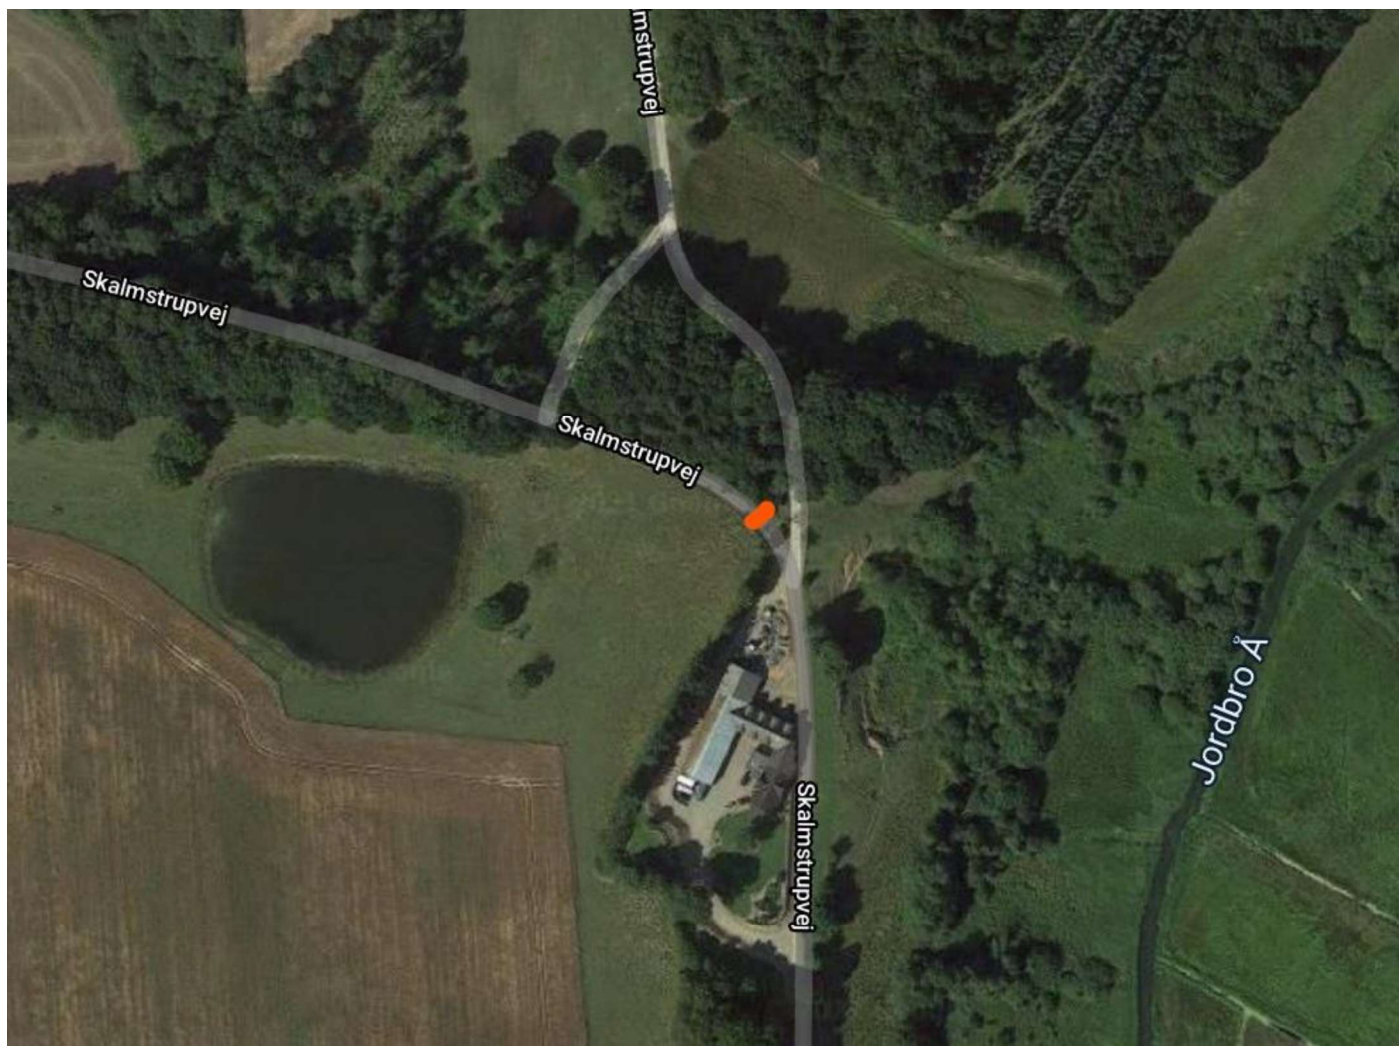

Type af bom på billede er blot et eksempel.

Vi ønsker en mere diskret bom, som ikke skæmmes i naturen. Det er vigtigt, at det er en elektronisk bom som kan aktiveres via fjernbetjening, som hver beboer på vejen får.

08-09-2021

**Indsigelse fra borgerne på Skalmstrupvej**

Kan se ud fra kvittering, at det kun var kort over Skalmstrupvej som blev sendt første gang. 2. høringssvar sendes hermed.

Indsendt af Lene Foged

Vedhæftet fil

**Kære Viborg Kommune**

Desværre har ingen i kommunen takket ja til et møde med os beboere for at høre mere om vores bekymringer for øget biltrafik, vores forslag til en bom eller evt. selv komme med forslag til at begrænse trafikken. Derfor indsender vi endnu et høringssvar med vores krav om at lukke Skalmstrupvej for gennemkørsel, da vi forudser massiv øget biltrafik fra borgere i Stoholm og omegn i forbindelse med etablering af solcelleanlægget. Borgere er stadig mere end velkomne til at følge etablering af anlægget - de skal blot køre til anlægget via Nr. Søbyvej.

Vi, der bor på Skalmstrupvej, har alle boet her i rigtig mange år, og vi oplever jævnligt hvordan små ændringer i området resulterer i øget biltrafik til stor gene for os alle.

Ingen af os har noget imod at få et solcelleanlæg til området, det lærer vi at leve med, men vi kan på ingen måde leve med endnu mere biltrafik forbi vores huse. Vi har derfor fundet et sted på Skalmstrupvej, hvor der kan opsættes en bom, så man minimerer trafikken fra Stoholm via Skalmstrupvej ud til solcelleanlægget. Et godt sted i mellem Skalmstrupvej nr. 17 og 18, og hvor der er plads til at vende bilen. Placeringen vil ikke genere postuddeling, renovation eller brandvæsen, som stadig vil have mulighed for køre via Skalmstrupvej, og den vil heller ikke genere cykellister, motionsløbere eller gående - tværtimod. De vil nu kunne nyde naturen uden al den støv bilerne forårsager. En bom vil dog tvinge bilister, der gerne vil følge etablering af solcelleanlægget, til at køre via Nr. Søbyvej, bruge vendepladsen og køre samme vej tilbage igen. Samtidig ønsker vi at der sættes skilte i begge ender af grusvejen, hvor der oplyses, at vejen er blind.

Vi vedligeholder selv vejen, så i princippet burde man kunne lave vejen om til en privat vej, da ingen andre har brug for at kører via Skalmstrupvej for at komme fra A til B.

Vigtigst af alt er, at vi får minimeret biltrafikken, og vi appellere derfor til, at i mødes med os, så vi kan drøfte løsninger på et kommende trafikalt problem.

**De bedste hilsner**

**Beboerne på Skalmstrupvej, 7850 Stoholm**

Lars Poulsen, Skalmstrupvej 12, Stoholm

Lars Poulsen

Annette Rusbjerg Eskerod, Skalmstrupvej 15, Stoholm

Anette Eskerod

Walther Strand, Skalmstrupvej 17, Stoholm

Walther Strand

Regina Kristensen, Skalmstrupvej 18, Stoholm

Regina Kristensen

Lene Foged, Skalmstrupvej 14, Stoholm

Lene Foged

Søren Eskerod, Skalmstrupvej 16, Stoholm

S. Eskerod

Steen Kristensen, Skalmstrupvej 18, Stoholm

Steen Kristensen